


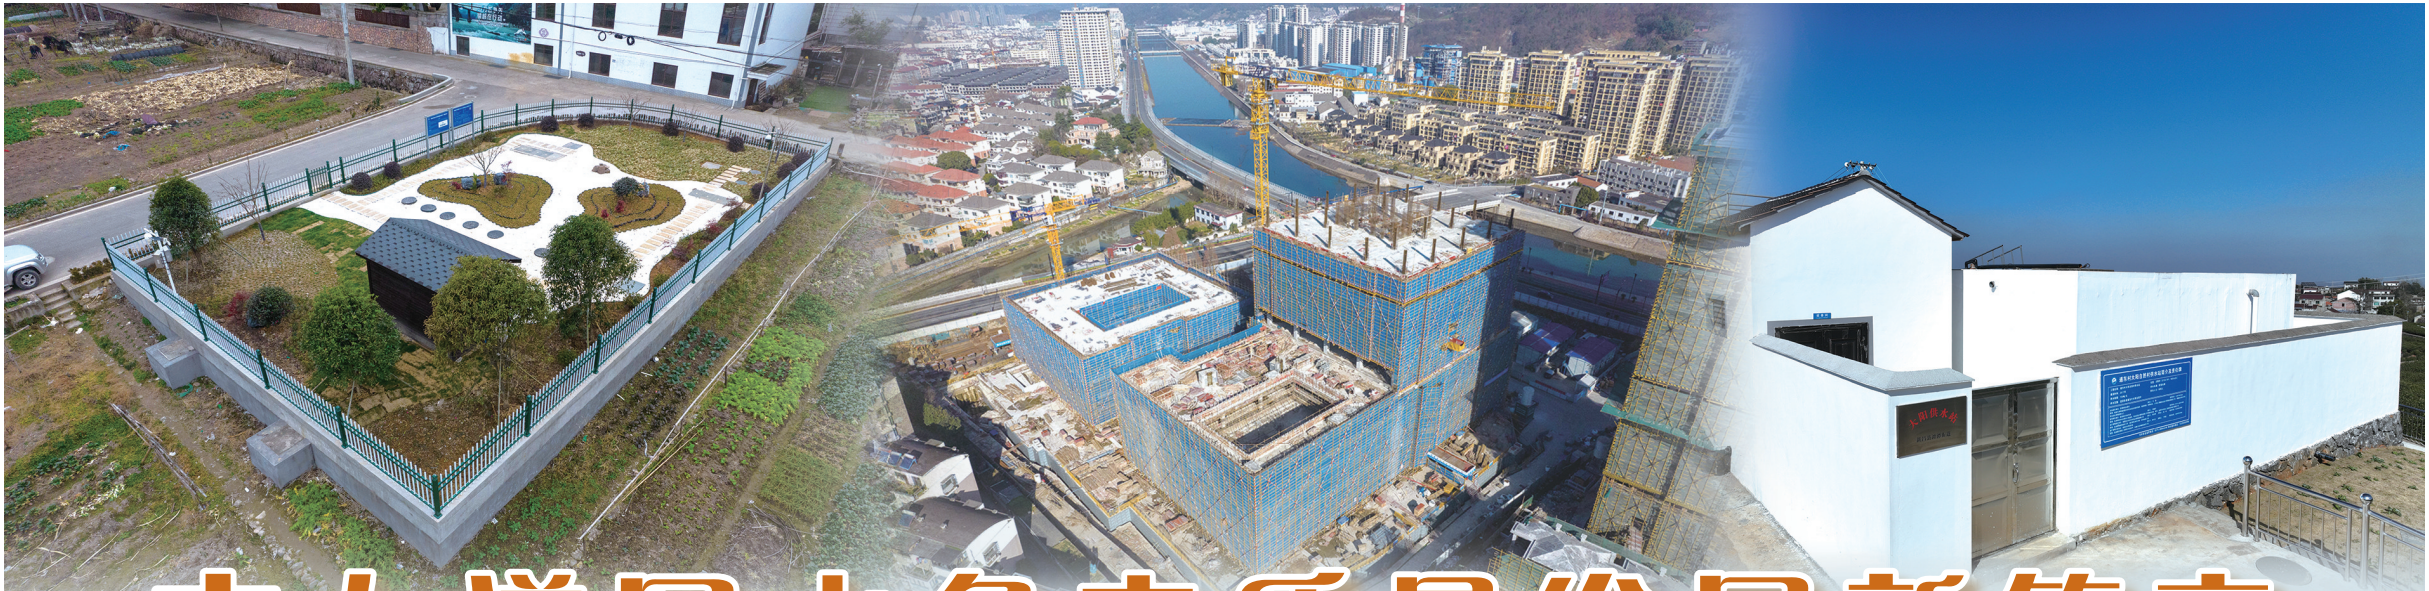

奋力谱写水务高质量发展新篇章

县水务集团2022年工作盘点

2022年,县水务集团在县委、县政府的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,学习宣传贯彻党的二十大精神,紧密围绕县委“14361”战略和中心工作,聚焦服务民生,高质量发展水务事业,奋楫笃行,踔厉奋发,集团经济指标强劲跃升,重点工程进展顺利,安全生产平稳有序。

一、夯实“稳”的基础,激发“作为”动能

- 1.各经济指标实现“新跨越”。**全年实现经营总收入突破6亿元,同比增长65%;实现总资产150亿元,同比增长28.21%;新增融资3.68亿元,完成转贷11.53亿元,实现有效投资5亿余元。通过融资渠道拓展和结构优化,全年节省财务费用700万元。
- 2.实体化经营抢占“新赛道”。**我县首家光唇鱼养殖场自主育苗取得成功。通过微流水催产和沙盘促产卵法,利用长诏水库水源优势,顺利育苗30余万尾,为逐步实现“自行繁殖—苗种培育—成鱼养殖”一体化运作提供种苗保障。开展鳊鱼等高端水产试养工作,首批2千尾鳊鱼苗已引进试养。
- 3.对外股权投资打造“新引擎”。**注册成立新昌县和一贸易有限公司,并顺利通过规上企业认定,实现经营创收2.3亿元。与浙江水联环科集团合作成立浙江兴新环境有限公司,顺利中标新昌县城区排水设施、农村饮水和农村生活污水站点及处理设施的统一运维,实现股权投资新突破,打造创收增效新路径。

二、强化“进”的态势,提高“能为”本领

- 1.攻坚克难,“八项工程”扎实推进。**年度累计总投资6.46亿元,圆满完成年度任务目标。钦寸水库应急备用水源管道工程一期工程全线完工;二期工程完成总体形象进度的60%。城西区块供水总管复线工程累计完成管道安装5.1公里。长诏生态电站建设项目完工并投产运行,预计年均可实现发电收入160多万元。全县农村饮水综合提升工程完成建设农村供水站点60个,累计安装村级一体化净水处理设施60套,供水管线107.4公里,户表改造3590户。全县农村生活污水终端提升改造工程完成污水处理设施主体建设120个,其中国标一级A9个、省标一级111个。城区污水应急调蓄池工程完工并投入运行,新建调蓄池调蓄能力约3万吨。城东物业建设工程完成A楼地上10层主体浇筑,B楼主体结顶。城西应急抢险物资仓库建设项目完工,新建应急抢险物资仓库建筑面积1757平方米。
- 2.善作善成,“两大战役”倾力润泽民生。**把握民生内核,聚焦水源保护、安全生产、共同富裕、文明创建条块主线,做优做强新时代、新形势下的供排水保障工作。打好饮用水水源保护战。加大长诏水库饮用水源保护力度,积极开展长诏水库库区执法、库面保洁,日常巡查840余次,打捞856余人次,清理垃圾260多吨,夜间突击执法35次,警告教育钓鱼游泳人员749人次,移送库区范围内偷沙、偷石案件5起,违法人员11人次。打响安全稳定守护战。切实抓好疫情防控工作,把护航党的二十大作为头等大事和首要政治任务,把“治眼前”与“管长远”结合起来,把问题整改与健全机制、促进规范结合起来,坚决防范和遏制安全生产事故发生。全年,签订安全生产责任书447份,排查治理单位共70家次,发现和整改安全风险隐患40处,开展安全培训和应急演练13次,实现全年安全生产无事故,获得年度县级安全生产工作先进集体称号。
- 3.勇毅前行,打好共同富裕助力战。**在黄坛、沃洲2个长诏水库库区村开展生态保护项目合作,定额互助;对长诏水库库区15个行政村,62个自然村的农村生活垃圾保洁经费予以定额补助,共建共享。
- 4.凝心聚力,打响文明创建攻坚战。**成立水务志愿服务队,开展志愿服务80多场,参与人数达790余人次。积极参与“脏乱差”围剿战。修复、更换阀门井、水表箱和消防栓等300余处。积极践行垃圾分类,建立垃圾分类专项督查体系,开展垃圾分类“扫盲行动”,解答分类误区问题431个,发现并整改问题62处。

三、聚集“新”的动能,找准“善为”路径

- 1.数字化平台应用提升效用。**成立水务综合信息调度中心,建设城乡供排水一体化智慧水务平台,实现对原水总管、市政供水120多个流量点、50多个污水流量点、3个城市水厂和6个乡镇水厂、21个千人以上农村水站的水质数据进行实时监管,累计受理市民用水咨询电话6875个,外派服务工单2506个,形成线上线下“一条链”便民服务闭环。
- 2.数字化管网建设完善布局。**完成地理管网系统的迭代升级,稳步推进供排水数字化管理系统建设,组建和培养专业地理信息测绘队伍。导入供水管网1000余公里,截污干管330公里,完成管线测绘30多公里,为加快推进“智慧水务”建设提供有力信息数据支撑。
- 3.数字化节水项目增能降耗。**运用310台LD18噪声检测仪,采用固定+流动方式布置在城区各供水设施(阀门、管道)的关键管段或异常区域,完成中镇庙巷口、横街工农路口、东街、南泥湾村、南坑东路等21处三级分区新建工作,完成LD18移动布防2260套次,城市供水产销差率同比下降2.08%。

